


COPIA NO CONTROLADA



DIAGRAMA DE INTERACCION DE MUESTREO DE AGUA POR CALIDAD DEL AGUA

No. DOC 7.1 CA 03
No. De Revision: 03
Fecha de Revision: 25/06/12

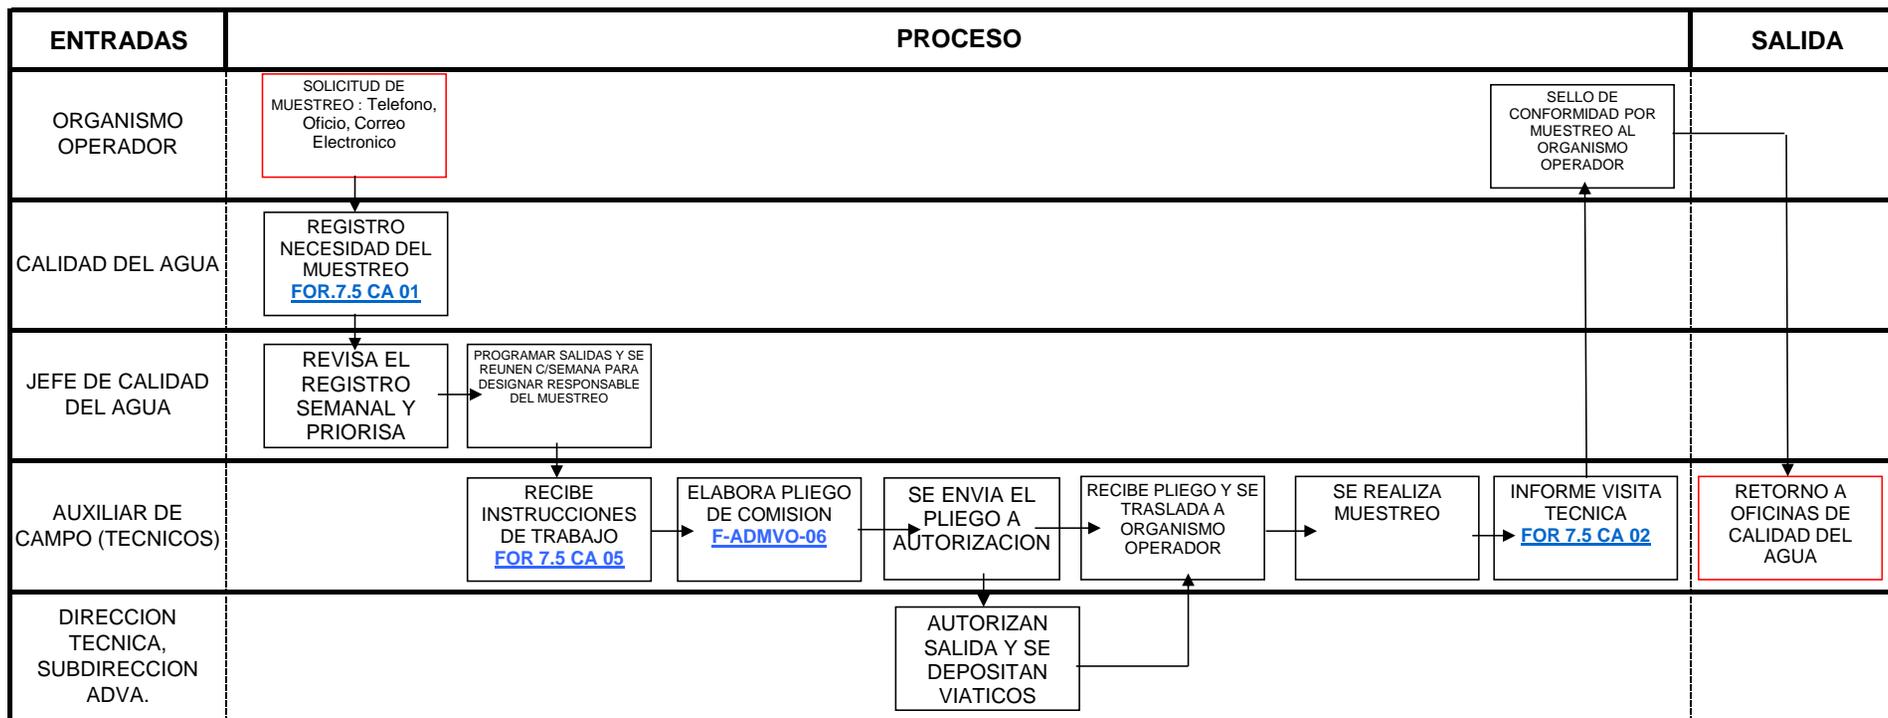

Asignación de Recursos: Los recursos de maquina, equipo y herramientas se establecen y se asignan de acuerdo a sus respectivos presupuestos.

Los recursos de personal se establecen y se asignan de acuerdo a la plantilla autorizada que muestra el manual de organización.

Los recursos financieros se establecen y se asignan de acuerdo al presupuesto anual.

Proceso de interacción: El proceso que se muestra en esta interacción se define en su respectivo procedimiento o diagrama de flujo de referencia

→ indica la comunicación formal que existen entre cada proceso.

La documentación de SGC es controlada y mantenida por control de documentos según el PRO 4.2 CTRL 01 que cuenta con respaldo digital y constituye una entrada para todos los procesos.

Indicado $r = \frac{\text{Núm. Solicitudes}}{\text{Núm. de muestreos}}$ $\frac{\text{FOR 7.5 CA01}}{\text{FOR 7.5 CA02}}$

Formatos: [FOR 7.5 CA01](#) [Formato para el registro de Servicio](#)

[FOR 7.5 CA02](#) [Formato de Visita Técnica](#)

[FOR 7.5 CA 05](#) [Formato Instrucciones de Trabajo](#)

[F-ADMVO-06](#) [Formato Pliego de Comisión](#)

DEPTO. CALIDAD DEL AGUA
REALIZÓ

DIRECCION TÉCNICA
AUTORIZÓ