


DIAGRAMA DE INTERACCION DE MUESTREO DE AGUA POR CALIDAD DEL AGUA

DOC 7.1 CA 03
No. De Revision: 04
Fecha de Rev: 23/10/12

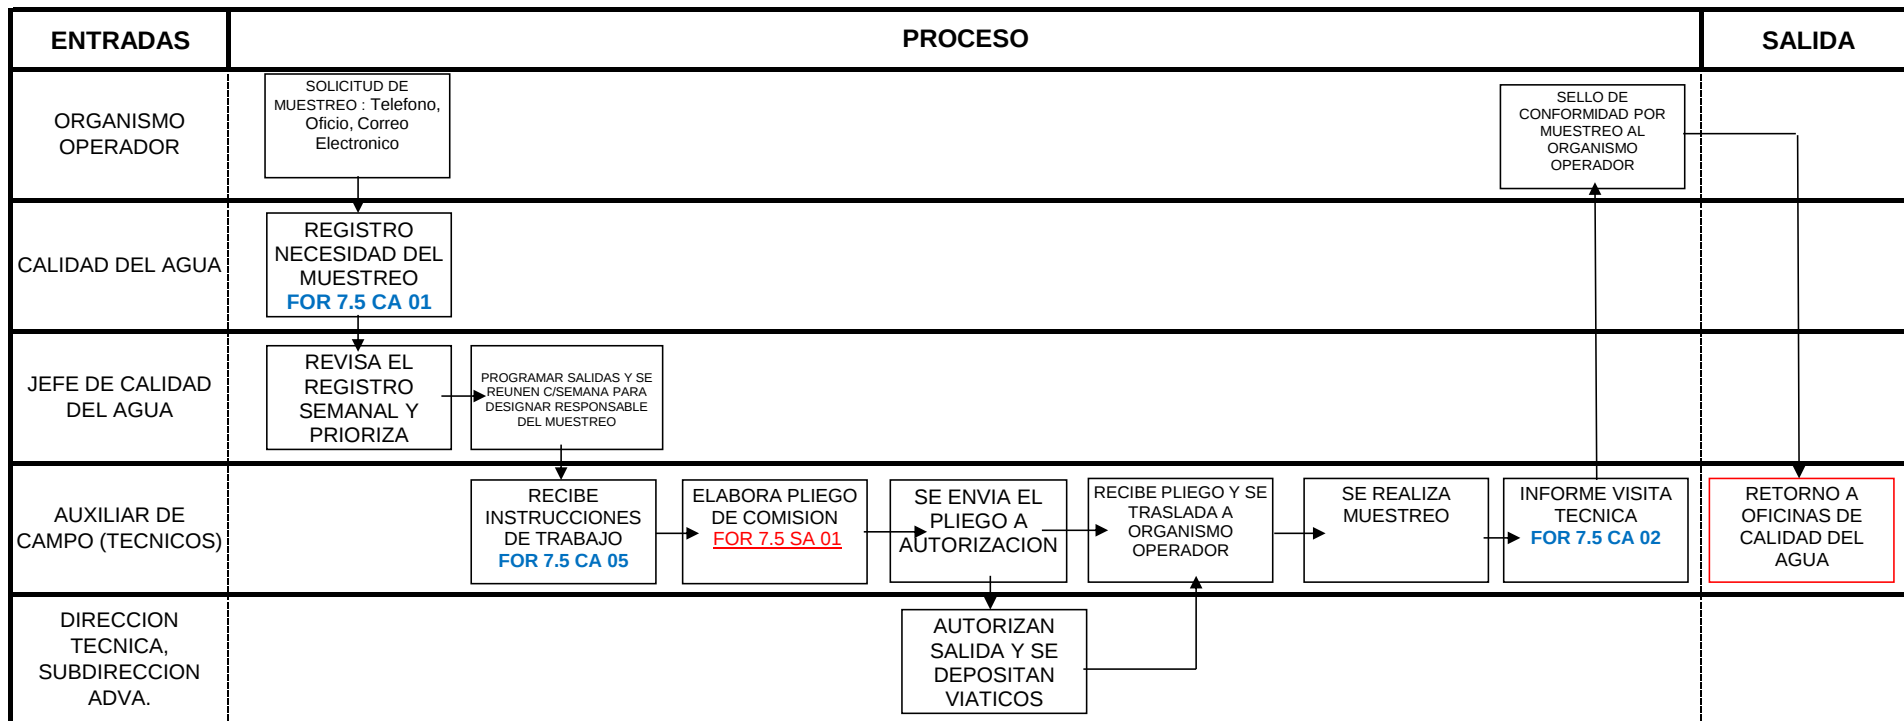

Asignación de Recursos: Los recursos de maquina, equipo y herramientas se establecen y se asignan de acuerdo a sus respectivos presupuestos.

Los recurso de personal se establecen y se asignan de acuerdo a la plantilla autorizada que muestra el manual de organización.

Los recursos financieros se establecen y se asignan de acuerdo al presupuesto anual.

Proceso de interacción: El proceso que se muestra en esta interacción se define en su respectivo procedimiento o diagrama de flujo de referencia

————> indica la comunicación formal que existen entre cada proceso.

La documentacion de SGC es controlada y mantenida por control de documentos según el PRO 4.2 CTRL 01 que cuenta con respaldo digital y constituye una entrada para todos los procesos.

Indicador = $\frac{\text{Núm. Solicitudes de muestreo}}{\text{Núm. de muestreos realizados}}$ FOR 7.5 CA 01
FOR 7.5 CA 02

FORMATOS:

FOR 7.5 CA 01 **Formato para el registro de Servicio**

FOR 7.5 CA 02 **Formato de Visita Técnica**

FOR 7.5 CA 05 **Formato Instrucciones de Trabajo**

DOCUMENTOS EXTERNOS:

FOR 7.5 SA 01 PLIEGO DE COMISION

DEPTO. CALIDAD DEL AGUA
REALIZÓ

DIRECCION TÉCNICA
AUTORIZÓ