




DIAGRAMA DE INTERACCION DE MUESTREO DE AGUA POR CALIDAD DEL AGUA

No. DOC 7.1 CA 03
 No. De Revision: 06
 Fecha de Revision: 16/4/2013

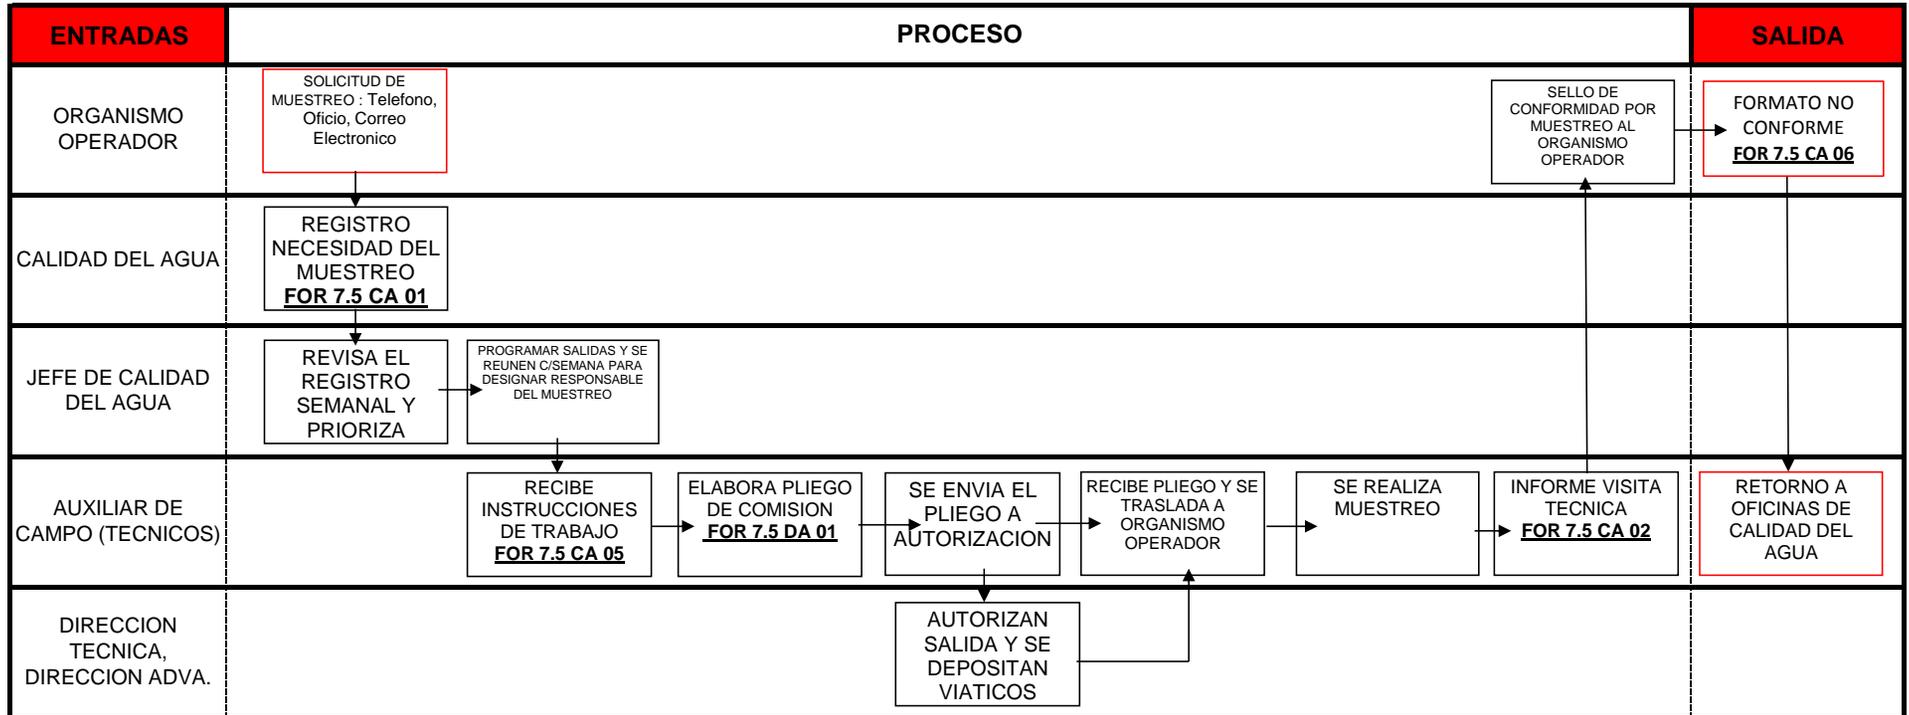

Asignación de Recursos: Los recursos de maquina, equipo y herramientas se establecen y se asignan de acuerdo a sus respectivos presupuestos. Los recursos de personal se establecen y se asignan de acuerdo a la plantilla autorizada que muestra el manual de organización. Los recursos financieros se establecen y se asignan de acuerdo al presupuesto anual.

Proceso de interacción: El proceso que se muestra en esta interacción se define en su respectivo procedimiento o diagrama de flujo de referencia
 —————> indica la comunicación formal que existen entre cada proceso.

La documentación de SGC es controlada y mantenida por control de documentos según el PRO 4.2 CTRL 01 que cuenta con respaldo digital y constituye una entrada para todos los procesos.

Indicador= Núm. Solicitudes de muestreo / Núm. de muestreos realizados FOR 7.5 CA 01 / FOR 7.5 CA 02

- FORMATOS:**
[FOR 7.5 CA 01](#) Formato para el registro de Servicio
[FOR 7.5 CA 02](#) Formato de Visita Técnica
[FOR 7.5 CA 05](#) Formato Instrucciones de Trabajo
[FOR 7.5 CA 06](#) Formato no conforme

DOCUMENTOS EXTERNOS:
FOR 7.5 DA 01 PLIEGO DE COMISION
Manual de Muestreo y Aforo en Aguas Naturales, potables y residuales.

DEPTO. CALIDAD DEL AGUA
 REALIZÓ

DIRECCION TÉCNICA
 AUTORIZÓ